


CONTATORE ENERGIA ATTIVA E REATTIVA PUNTA 15'

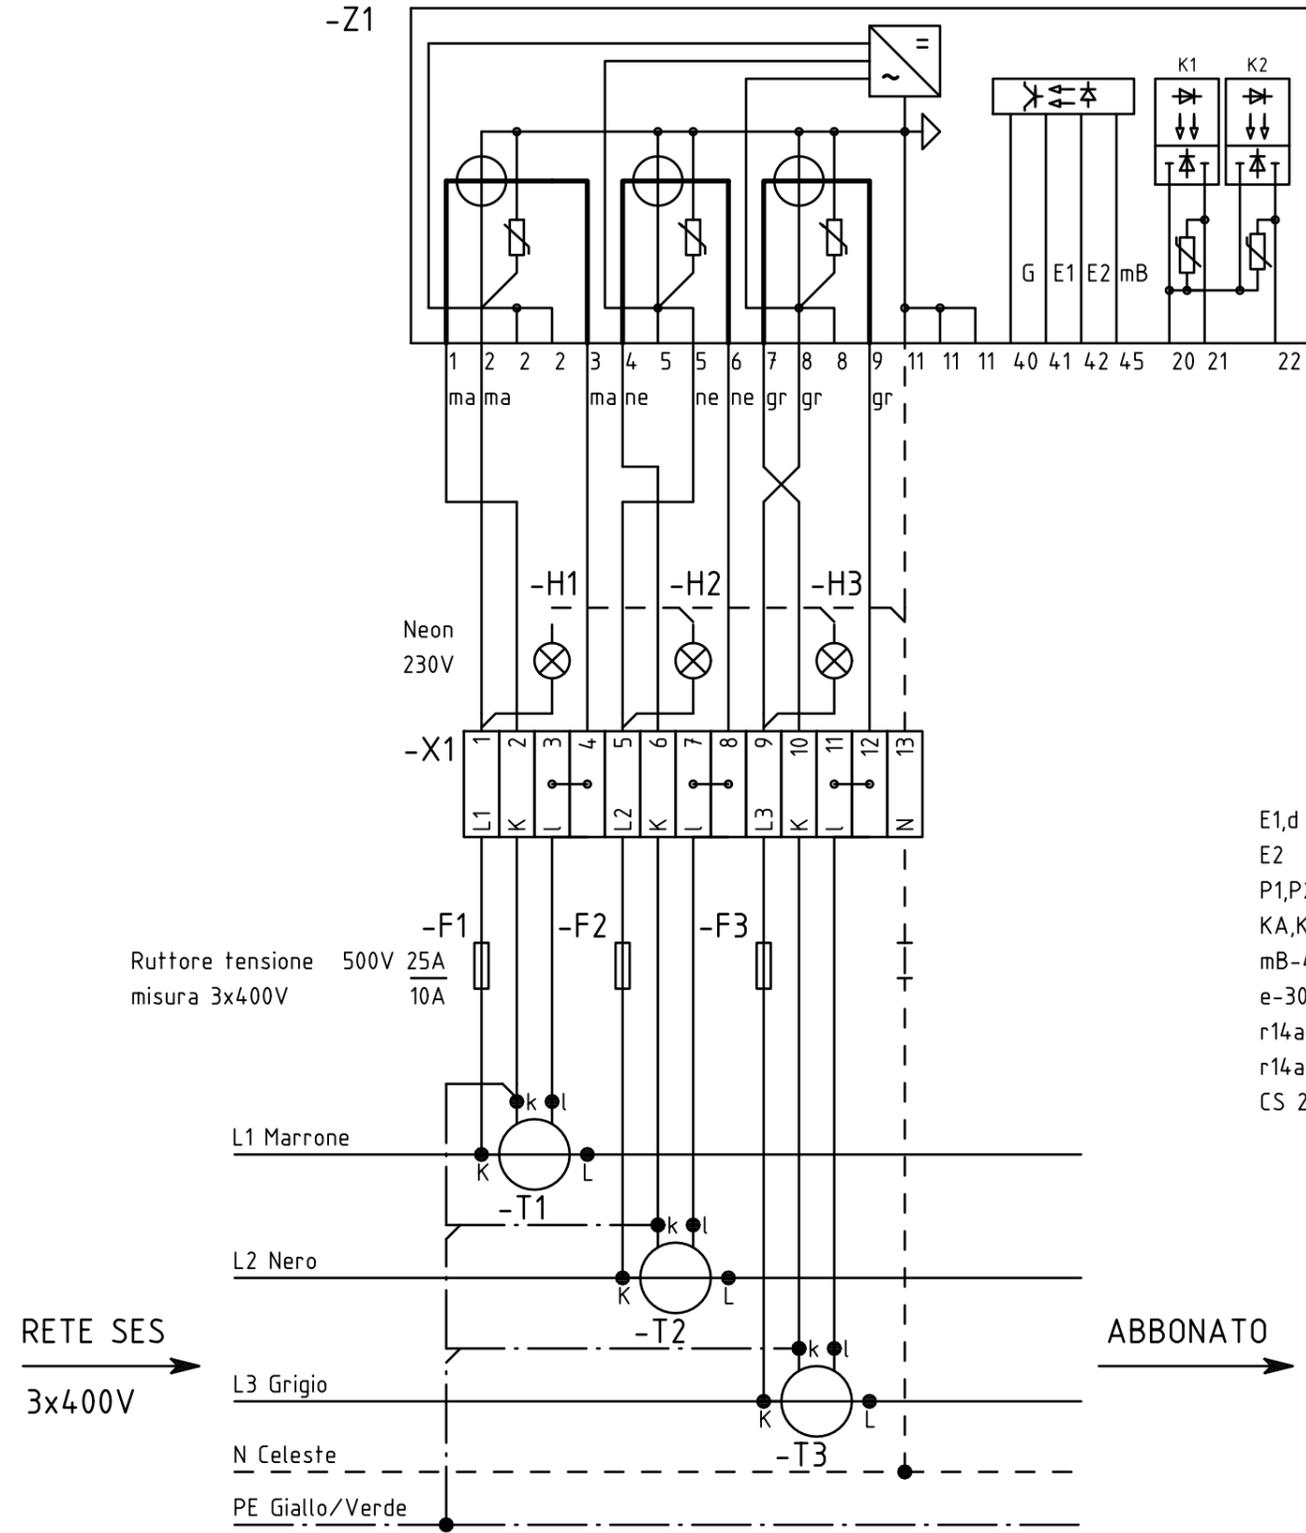

LEGENDA:

- E1,d -41 Comando doppia tariffa
- E2 Entrata non utilizzata
- P1,P2,P3 Entrata non utilizzata
- KA,KB-43-44 Rimessa a zero punta mensile (accumulo)
- mB-45 Limitazione temporale di registrazione punta sempre alimentato
- e-30-31 Impulso di sincronizzazione 15'
- r14a-20-21 Impulso energia attiva (kWh) K1
- r14a-20-22 Impulso energia reattiva (kvarh) K2
- CS 23-24 Interfaccia telelettura

SEZIONI:

- Correnti 4 mm²
- Tensioni 2,5,mm²
- Comandi 1.5 mm²

COLORI:

- L1 Marrone
- L2 Nero
- L3 Grigio
- N Celeste
- PE Giallo/Verde

NB:

Voltmetri e amperometri privati non possono essere allacciati a questi circuiti di misura

Disegnato con ELCAD (R)

	Data	09.11.09
B	16.10.18	DC Dis. gic
A	12.11.15	MaR Appr. PoA
Modifca	Data	Nome Norma

VERSIONE 206		Società Elettrica Sopracenerina
Sostituito:	Sostituito da:	
		Originale:

Schema elettrico	Grandi clienti
IMPIANTO DI MISURA BT	
ENERGIA ATTIVA E REATTIVA	

1533 / 206		=MI
Schema		+
L&G ZMD410CT41.4207		Foglio 206
		4 Fogli